


# Cidade de Guimarães

Tipos de Arcos  
Type number

- IC
- CIRCULAR/VARIANTE
- RAMPA DE ACESSO
- DISTRIBUIDORA PRINCIPAL
- DISTRIBUIDORA LOCAL

Rácio da Capacidade (%)  
Volume capacity ratio PrT (AP)




Volume capacity ratio PrT (AP)

- Rácio da capacidade ≤ 25
- 25 < Rácio da capacidade ≤ 50
- 50 < Rácio da capacidade ≤ 75
- 75 < Rácio da capacidade ≤ 100
- Rácio da capacidade > 100





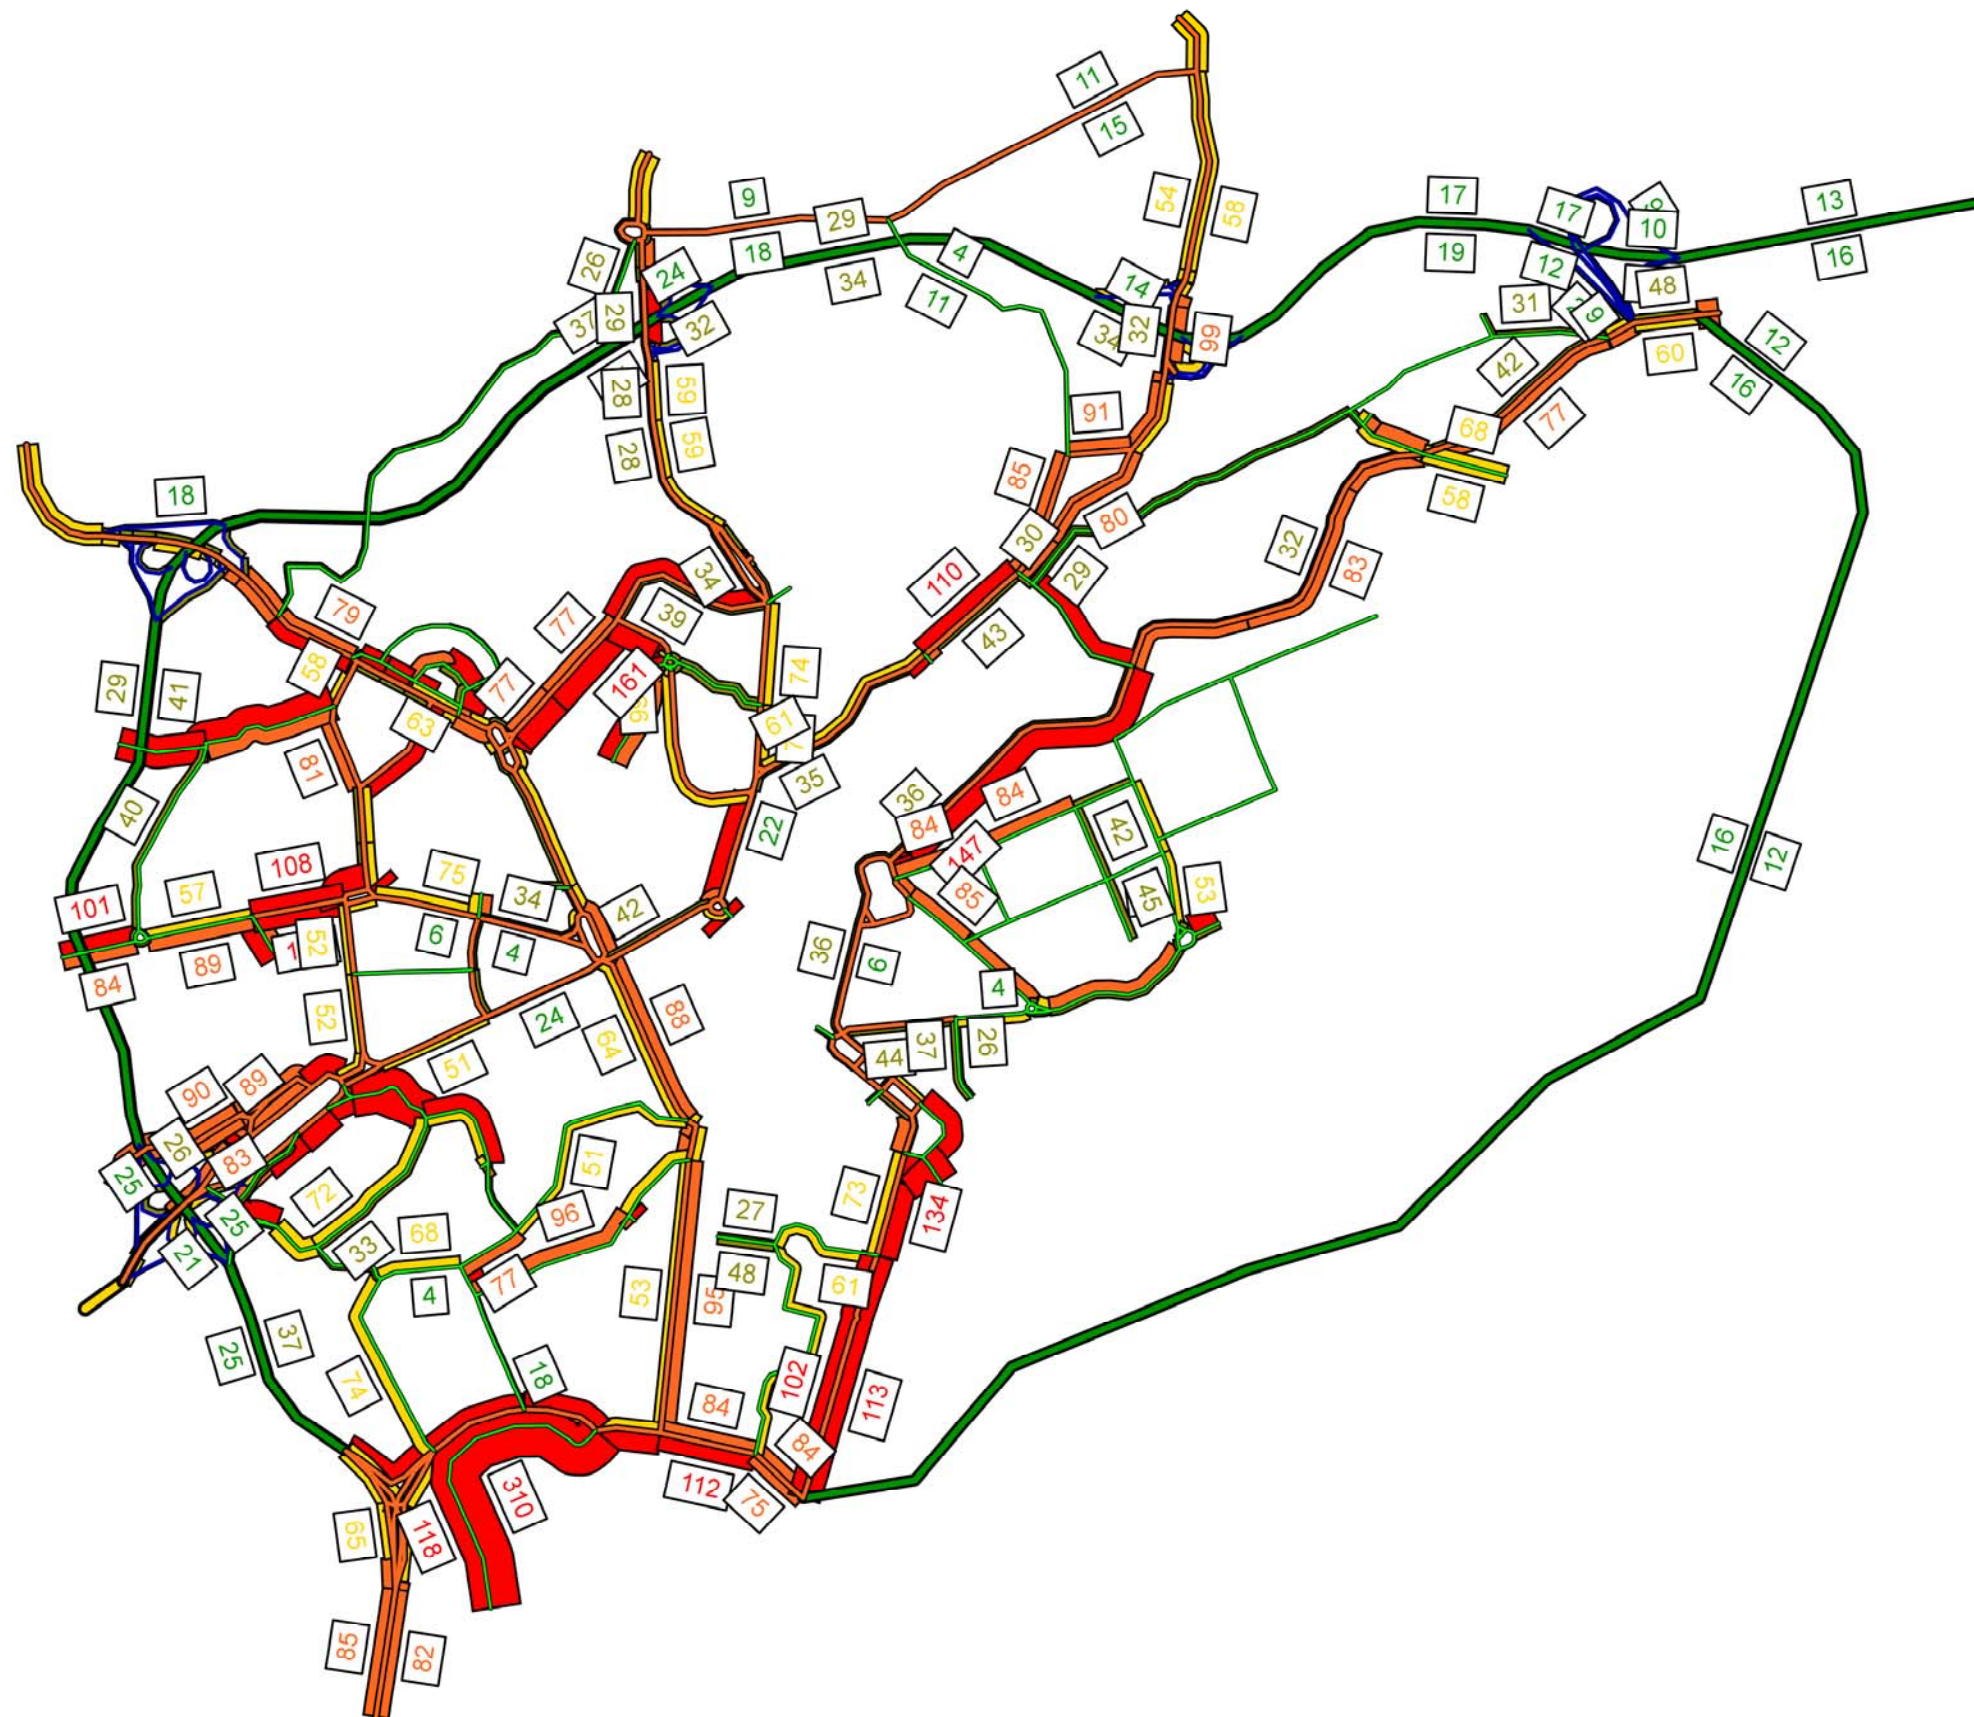

## Cidade de Guimarães

Tipos de Arcos  
Type number

- IC
- CIRCULAR/VARIANTE
- RAMPA DE ACESSO
- DISTRIBUIDORA PRINCIPAL
- DISTRIBUIDORA LOCAL

Rácio da Capacidade (%)  
Volume capacity ratio PrT (AP)

0 50 100 200

Volume capacity ratio PrT (AP)

- Rácio da capacidade <= 25
- 25 < Rácio da capacidade <= 50
- 50 < Rácio da capacidade <= 75
- 75 < Rácio da capacidade <= 100
- Rácio da capacidade > 100

0 200 400 600 m