





Cidade de Guimarães






Tipos de Arcos
Type number

-  IC
-  CIRCULAR/VARIANTE
-  RAMPA DE ACESSO
-  DISTRIBUIDORA PRINCIPAL
-  DISTRIBUIDORA LOCAL


Rátios da Capacidade (%)
Volume capacity ratio PrT (AP)



Volume capacity ratio PrT (AP)

-  Rácio da capacidade <= 25%
-  25% < Rácio da capacidade <= 50%
-  50% < Rácio da Capacidade <= 75
-  75% < Rácio da Capacidade <= 100
-  Rácio da Capacidade > 100

0 200 400 600 m

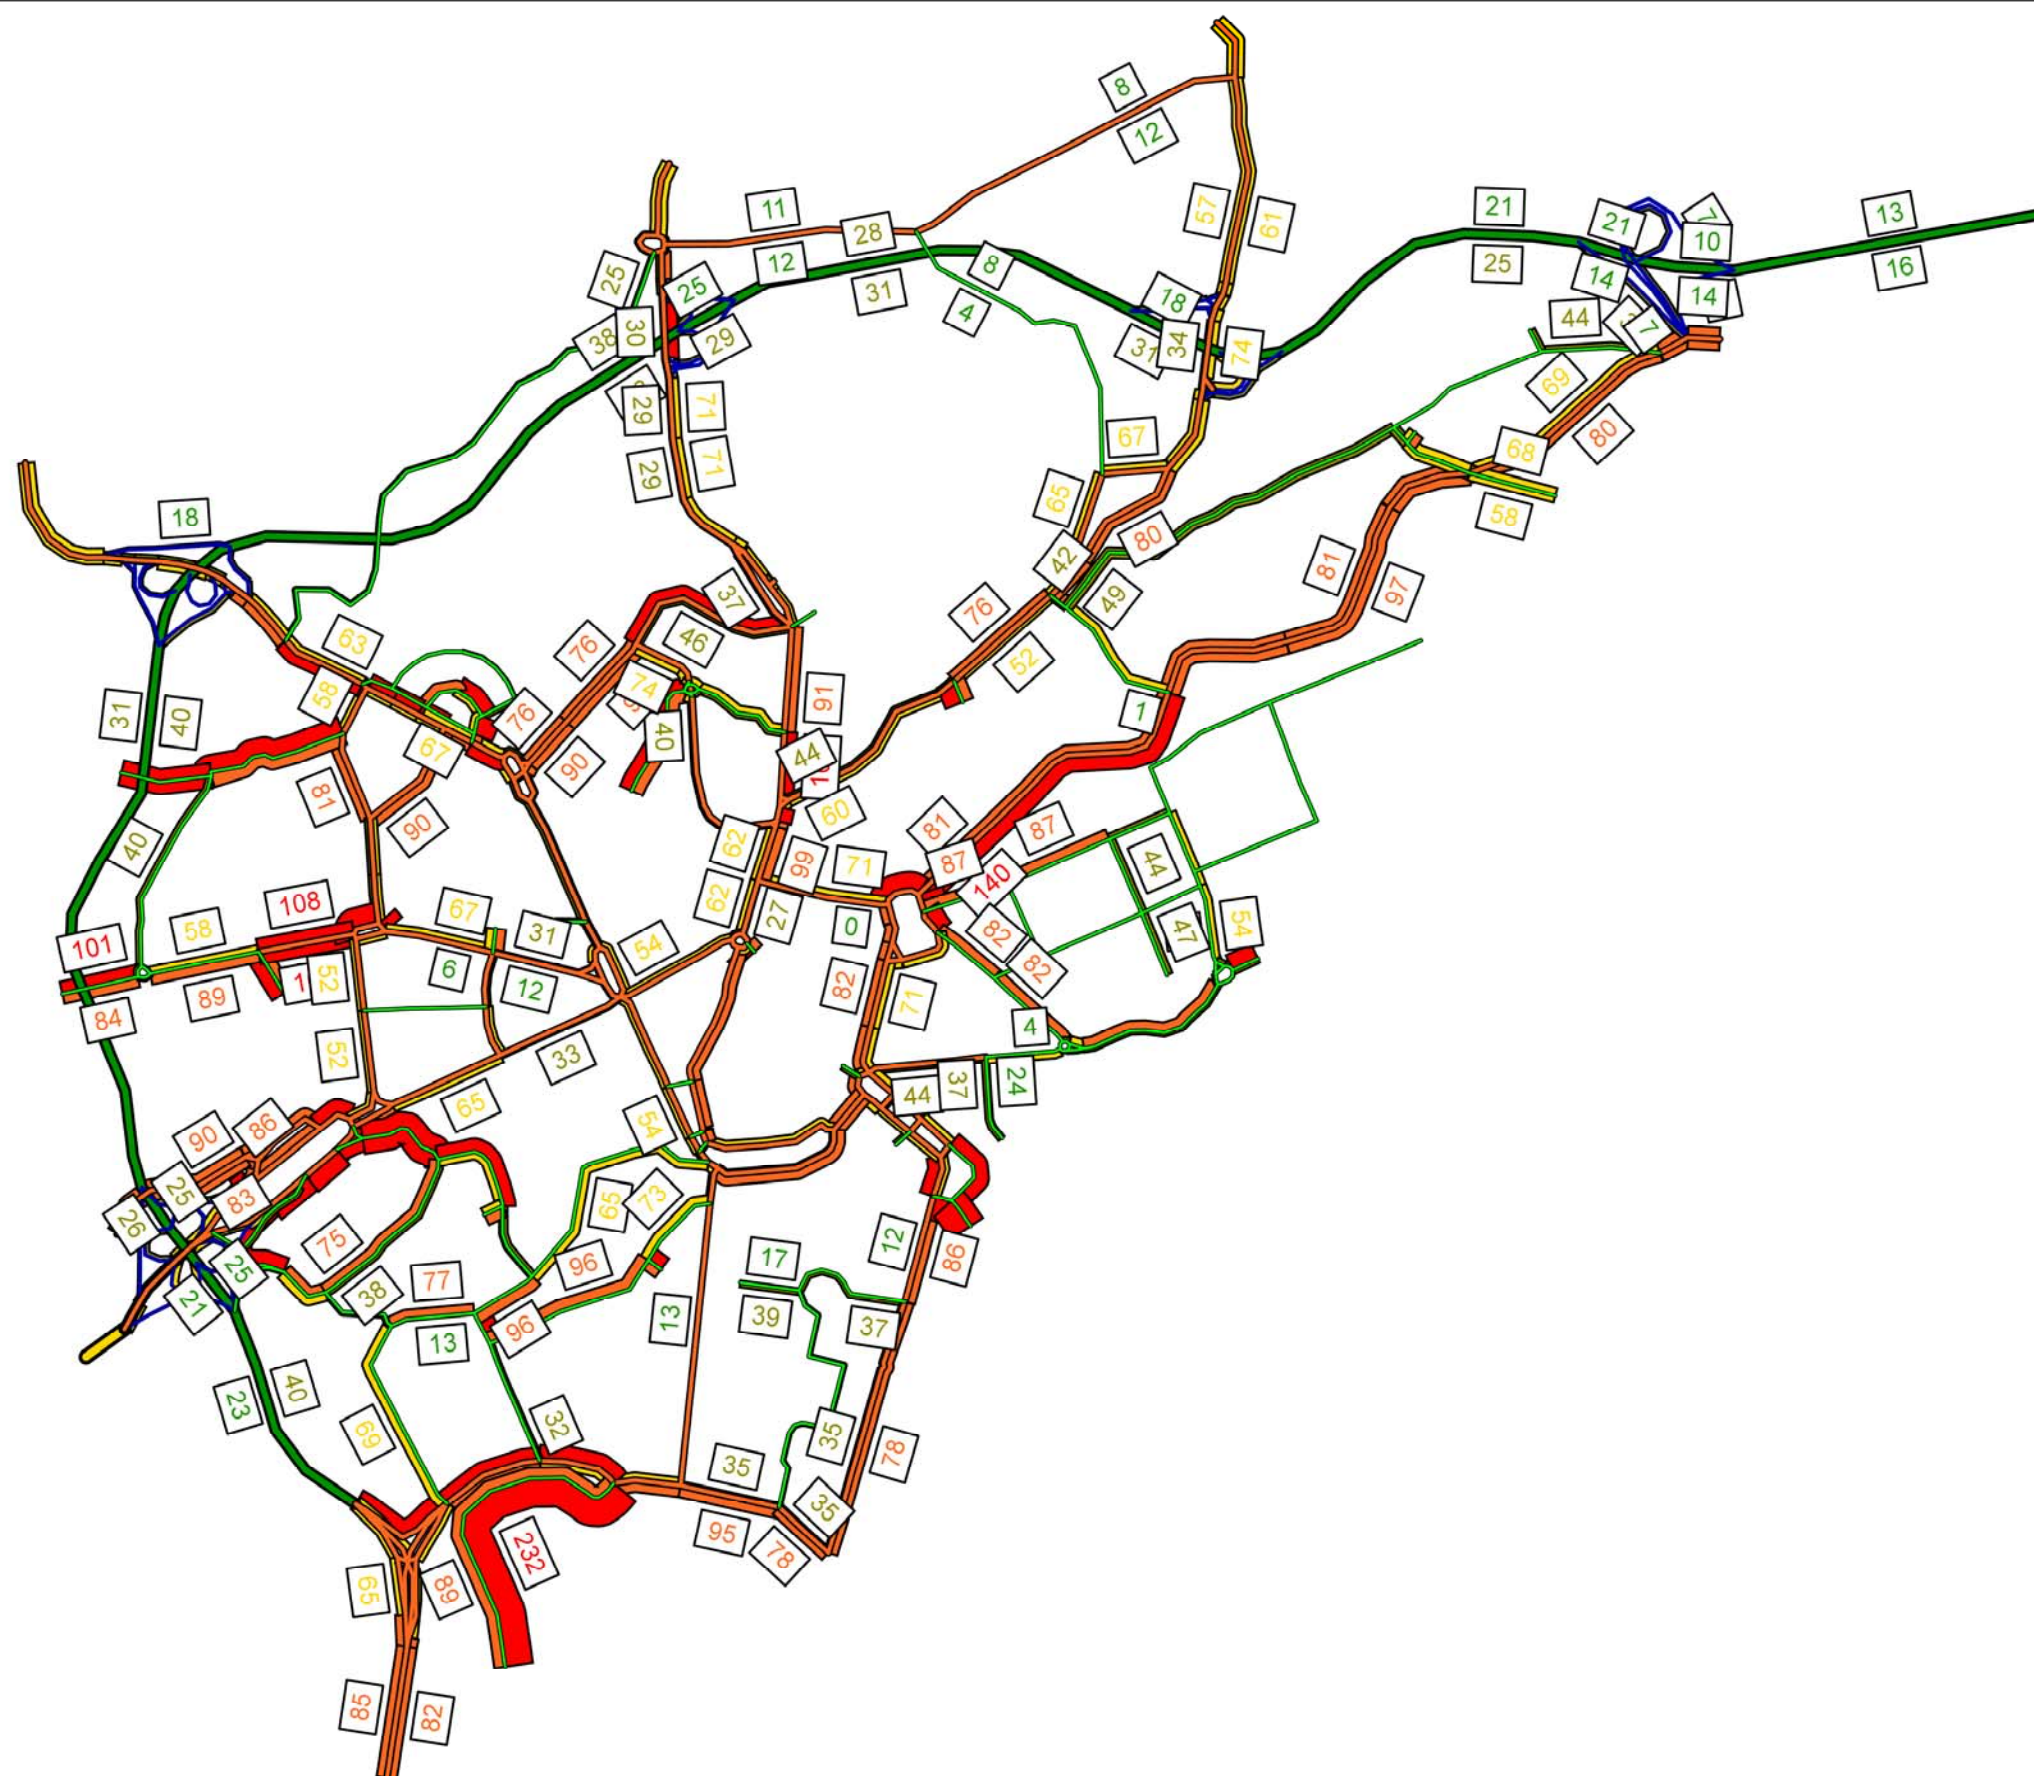

Cidade de Guimarães

Tipos de Arcos
Type number

- IC
- CIRCULAR/VARIANTE
- RAMPA DE ACESSO
- DISTRIBUIDORA PRINCIPAL
- DISTRIBUIDORA LOCAL

Rácio da Capacidade (%)
Volume capacity ratio PrT (AP)



Volume capacity ratio PrT (AP)

- Rácio da capacidade ≤ 25
- 25 < Rácio da capacidade ≤ 50
- 50 < Rácio da capacidade ≤ 75
- 75 < Rácio da capacidade ≤ 100
- Rácio da capacidade > 100

